



Legende
Gefährdungspotential

1	geringe Gefährdung
2	mäßige Gefährdung
3	hohe Gefährdung
4	sehr hohe Gefährdung

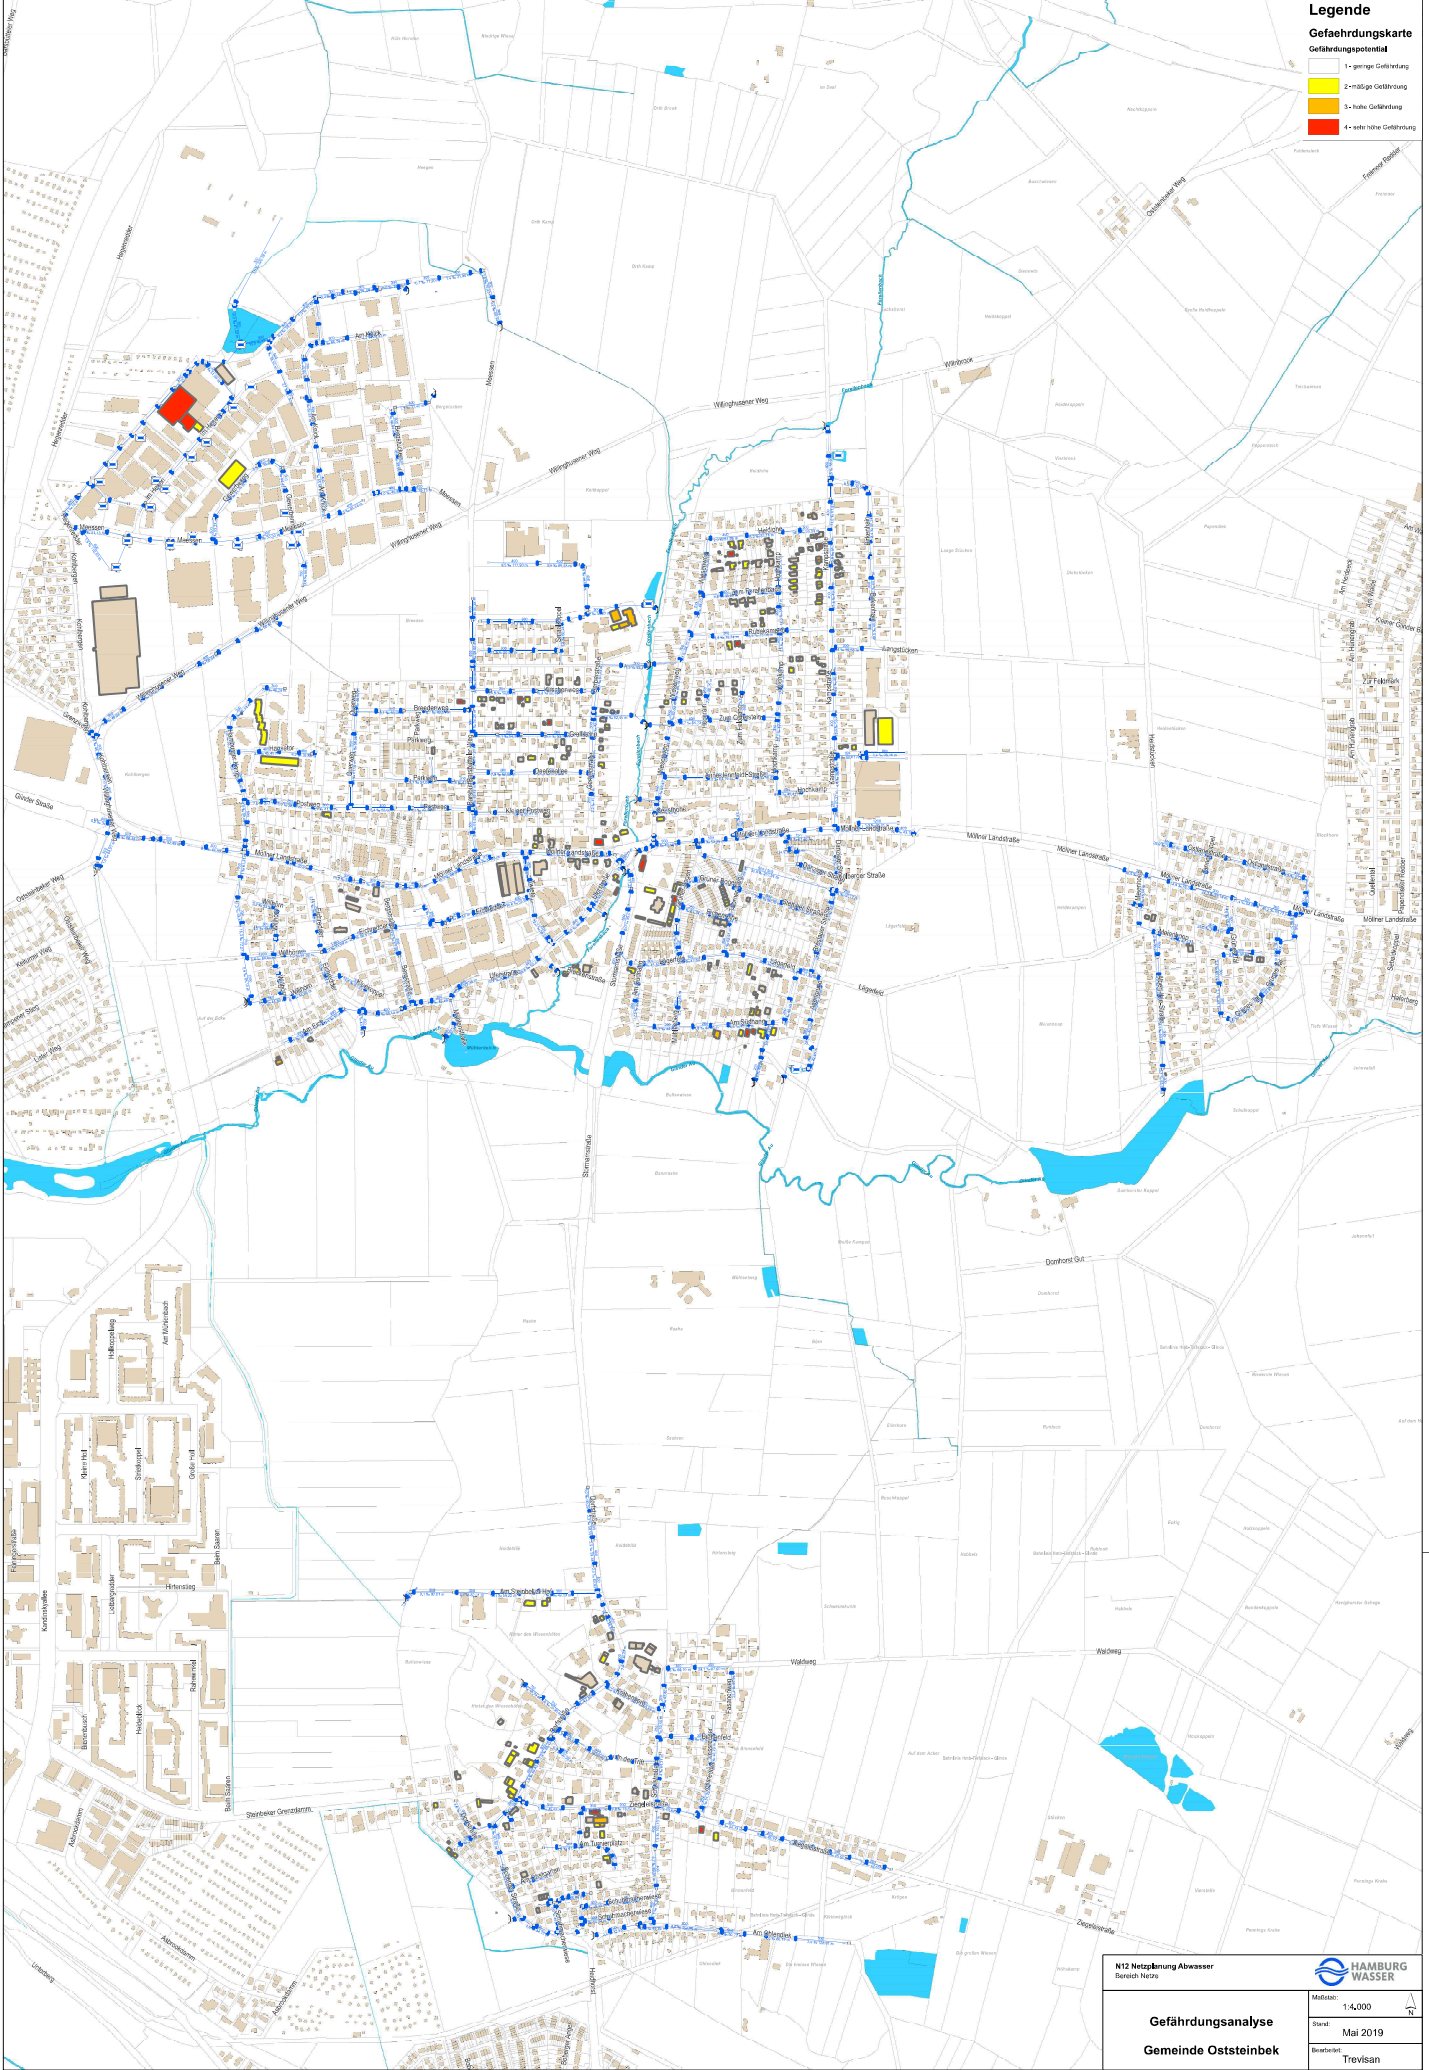


N12 Netzbewertung Abwasser Bereich Nette			
Gefährdungsanalyse Gemeinde Oststeinbek		Maßstab: 1:4.000 Stand: Mai 2019 Bearbeiter: Trevisan	




Legende
Langzeiteriensimulation
 zur Überstauhäufigkeit

- eingehalten
- nicht eingehalten

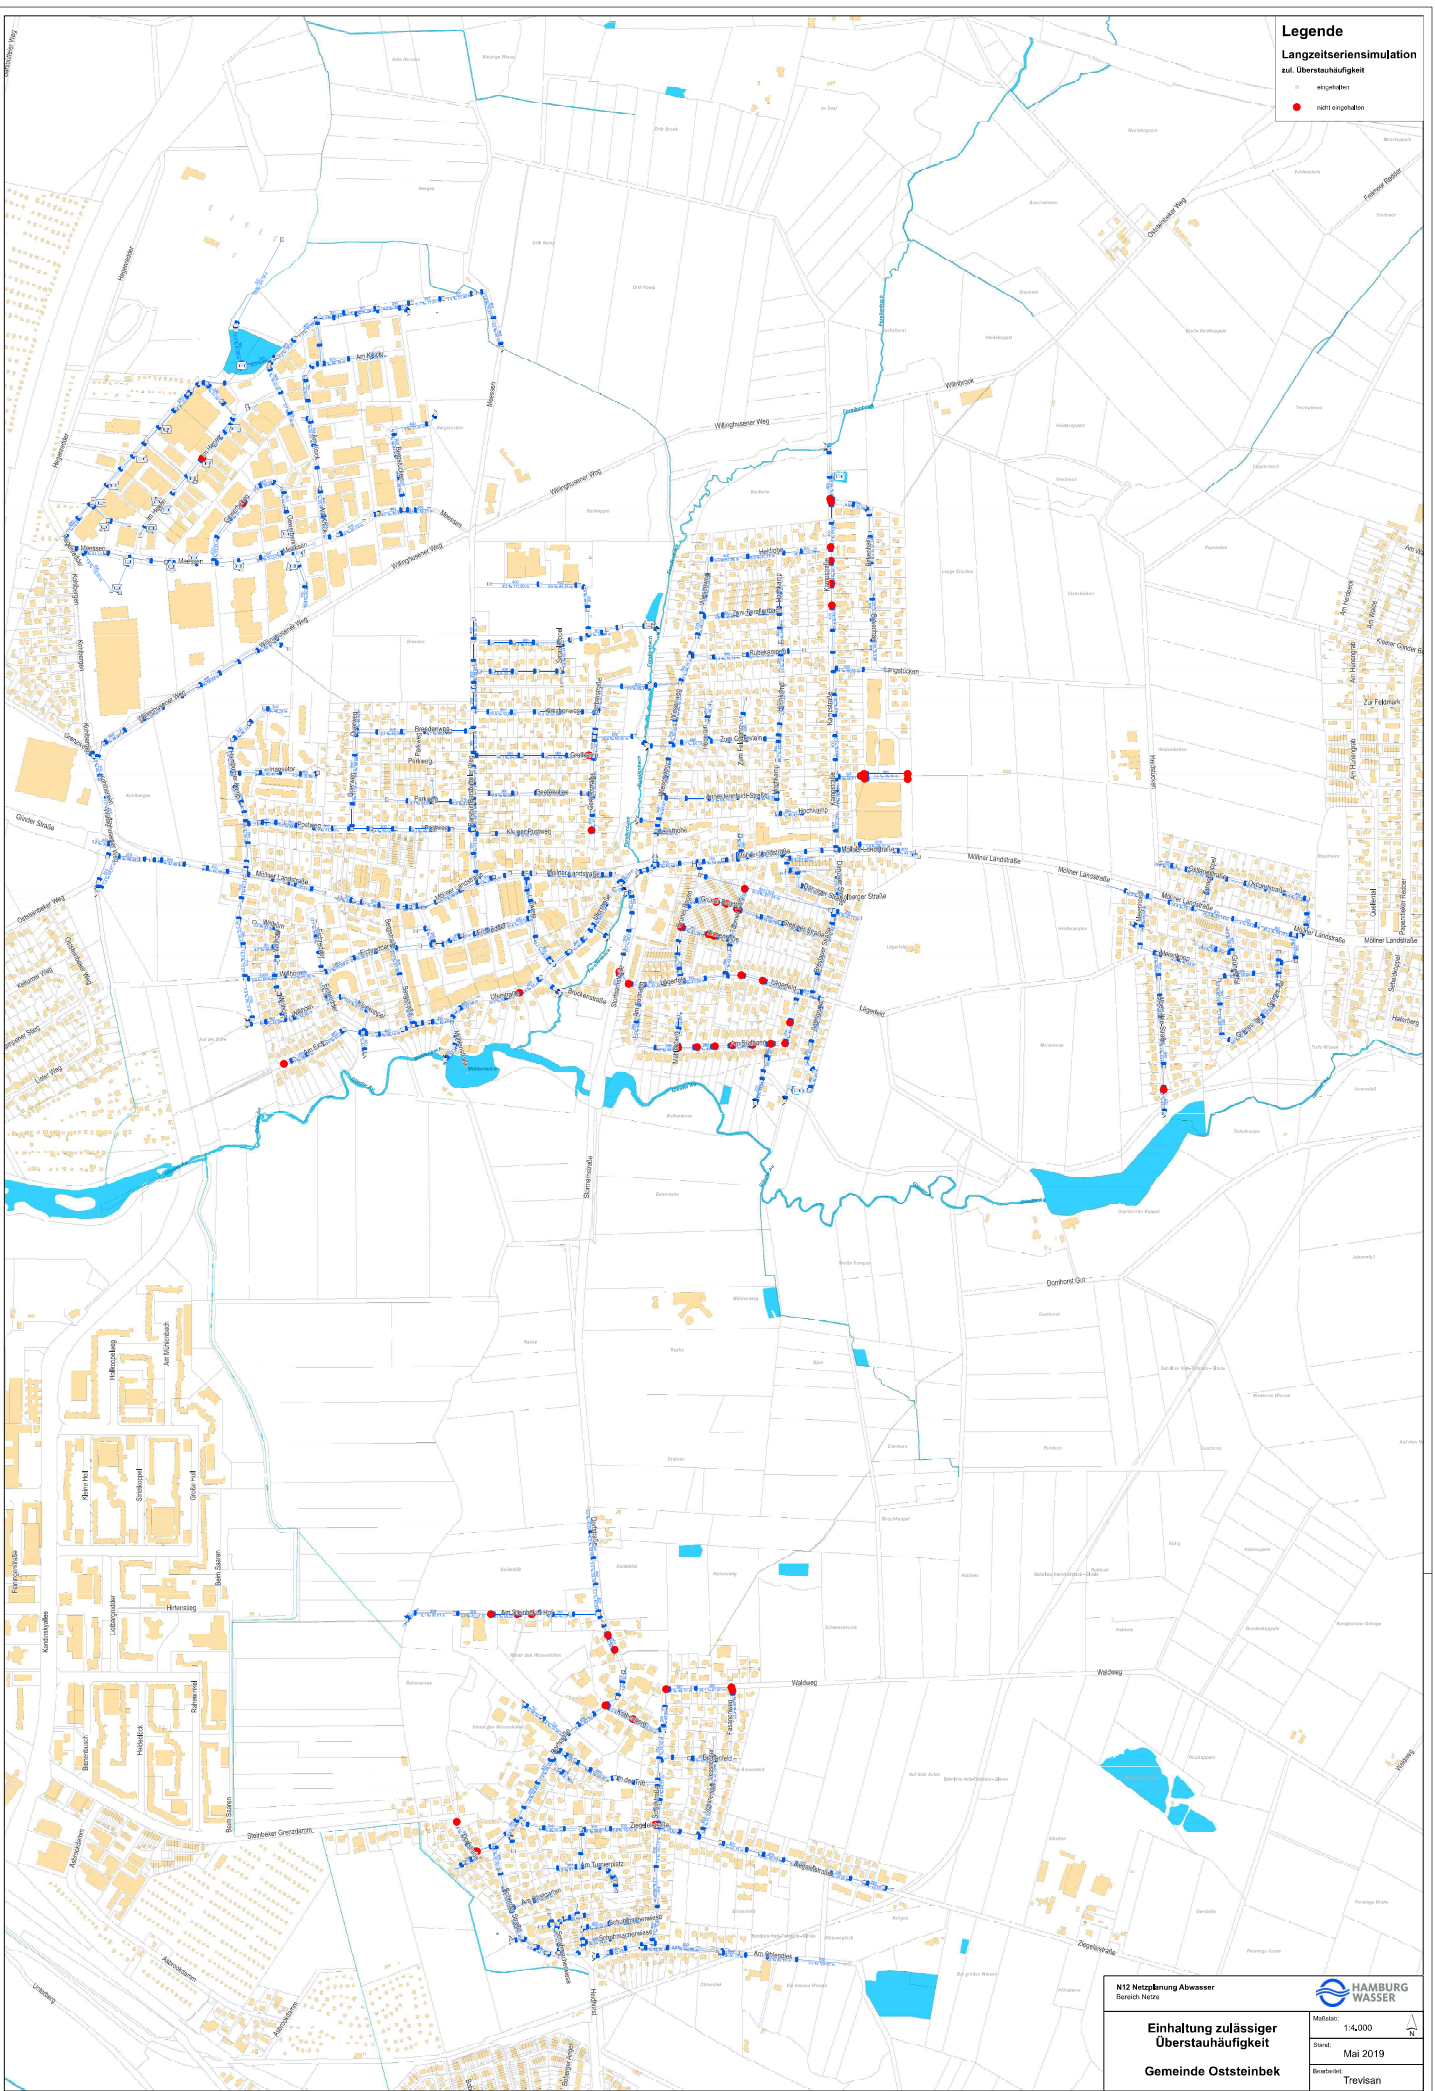

N12 Netzplanung Abwasser Bereich Netz		HAMBURG WASSER	
Einhaltung zulässiger Überstauhäufigkeit		Maßstab: 1:4.000	Nord
Gemeinde Oststeinbek		Stand: Mai 2019	Bearbeiter: Trevisan

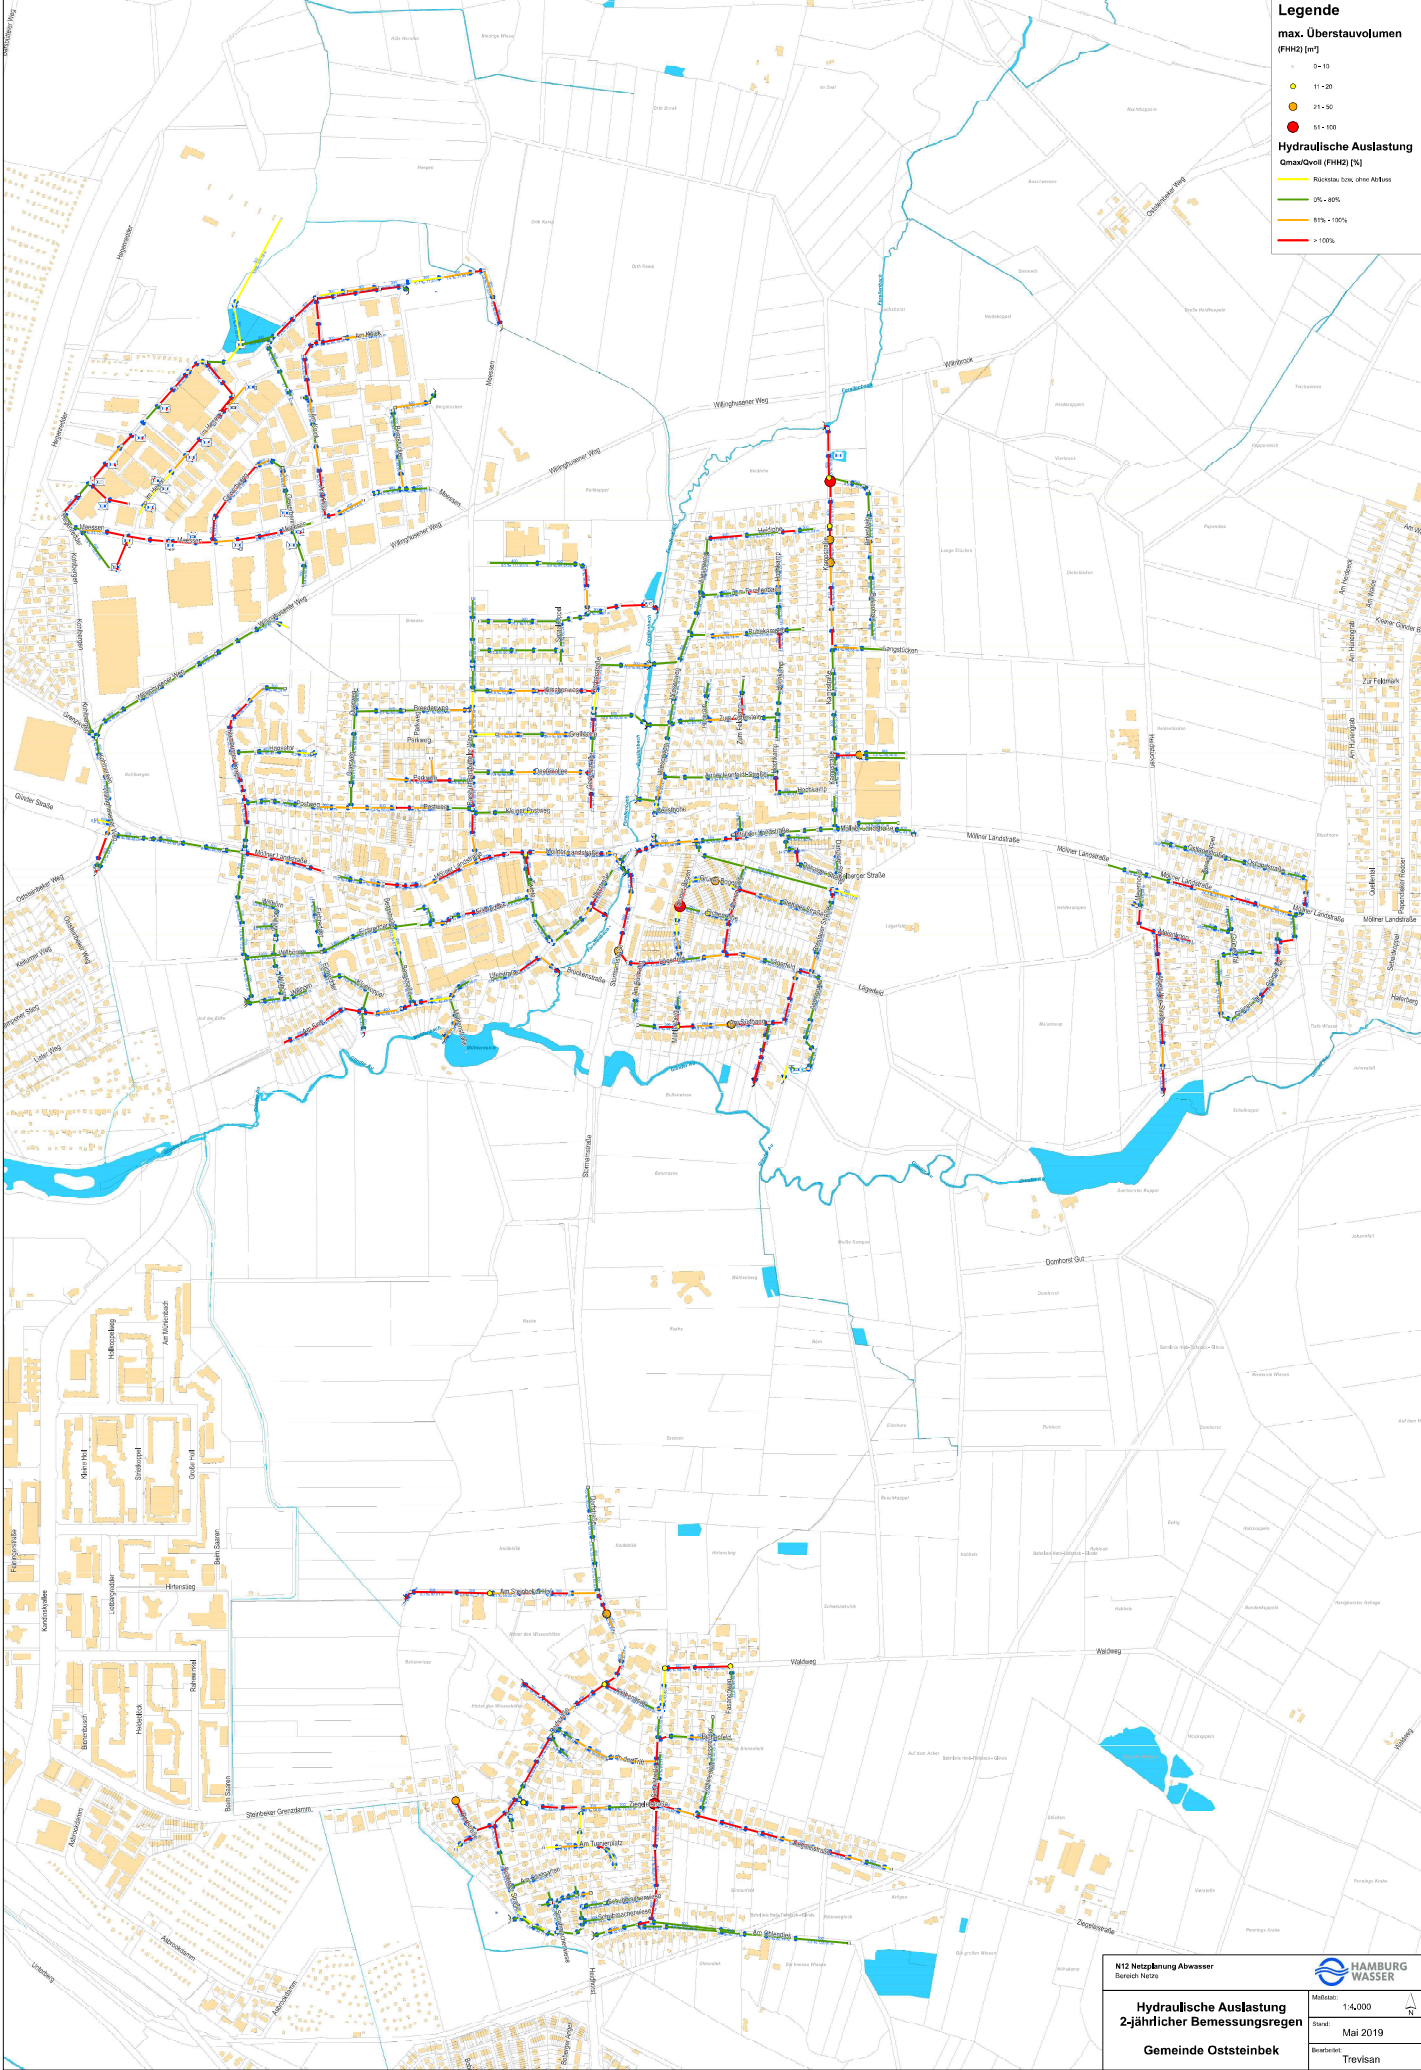

Legende

max. Überstauvolumen (FH2) [m³]

- 0 - 10
- 11 - 20
- 21 - 50
- 51 - 100

Hydraulische Auslastung Qmax/Qvoll (FH2) [%]

- Rückstau, bzw. ohne Abfluss
- 0% - 40%
- 41% - 80%
- 81% - 100%
- > 100%

K12 Netzplanung Abwasser Bereich Nord	Maßstab	1:4.000
	Hydraulische Auslastung	
	2-jährlicher Bemessungsregen	
	Gemeinde Oststeinbek	
	Stand:	Mai 2019
	Bearbeitet:	Trevisan

HAMBURG WASSER
Logo of Hamburg Wasser, featuring a stylized blue wave and the text "HAMBURG WASSER".

